


■特別養護老人ホーム



屋上にESS-300を設置



屋上にESS-300を設置

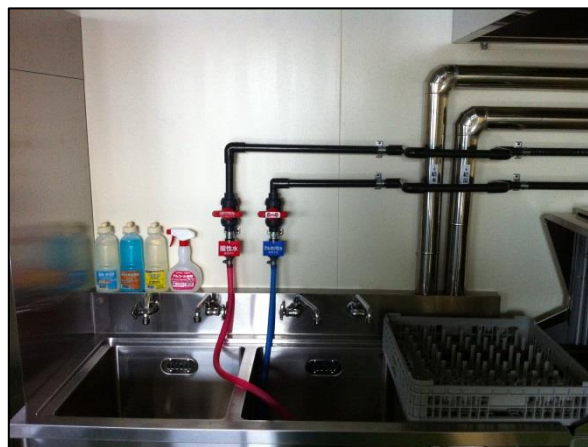

特別養護老人ホーム 90床

愛知県名古屋市 ESS-300

- ・業務用洗濯機×2台、汚物除去機×1台に接続。
- ・取水口を複数箇所設けて、館内の清掃。
- ・厨房内に2カ所取水口を設けて、食材の洗浄や食器、調理器具の洗浄に活用。

■介護老人福祉施設



介護老人福祉施設 100床 ユニット型
愛知県一宮市 ESS-300

- ・H29.3月オープン。設計折込で図面から導入が決定しました。
- ・業務用洗濯機1台に設置しております。
- ・屋内に設置している為、塩素ガスはダクトで排気しております。
- ・貯留タンクを別途設け、館内の清掃すべてに電解水を活用しています。



高齢者介護施設 静岡県藤枝市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続しています。
- ・館内の清掃、除菌にアルカリ性電解水、酸性電解水を活用しております。
- ・冬季中は、酸性電解水を噴霧しております。

■特別養護老人ホーム



- 特別養護老人ホーム 名古屋市 ESS-300×2台
- ・業務用洗濯機×2台、汚物除去機×1台に接続。
 - ・取水口を設け、館内清掃に活用。
 - ・系列のディサービスにタンクで配送しています。



- 酸性水用配管
アルカリ水用配管
すすぎ用配管
緊急用水道水配管(故障時・通常洗濯可)



- 特別養護老人ホーム
名古屋市 ESS-300
- ・業務用洗濯機×1台、汚物除去機×1台に接続。
 - ・汚物の臭気が無くなり好評化。
 - ・館内の清掃等に活用しています。

■特別養護老人ホーム



特別養護老人ホーム 80床


愛知県碧南市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続。
- ・施設内数力所に取水口を設けています。
- ・厨房にも取水口。※調理器具用の除菌に酸性電解水を使用。

■特別養護老人ホーム



特別養護老人ホーム 愛知県碧南市 ESS-300
・新築案件。系列の他施設でも導入していただいております、レポートで導入。

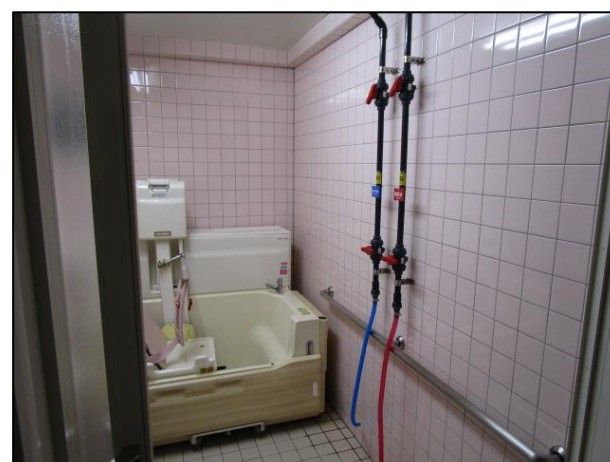

有料老人ホーム 愛知県日進市 ESS-300
・既存施設に導入。洗濯機に接続。清掃用、浴室に取水口を設けています。

■有料老人ホーム



有料老人ホーム 愛知県岡崎市 ESS-300
・業務用洗濯機×2台に接続しています。

■特別養護老人ホーム




特別養護老人ホーム
愛知県西尾市 ESS-300
・業務用洗濯機×1台、汚物除去機×1台に接続。
・汚物の臭気が無くなりスタッフからの評価は高い。

■特別養護老人ホーム



特別養護老人ホーム 飛鳥美谷苑 岐阜県各務原市 ESS-300

- ・業務用洗濯機22kg機×2台に接続。
- ・2-3階の汚物処理室に取水口を設置。
- ・家庭用洗濯機でおしぼり等を除菌洗濯
- ・館内、隣接しているディサービスの衛生管理に活用。

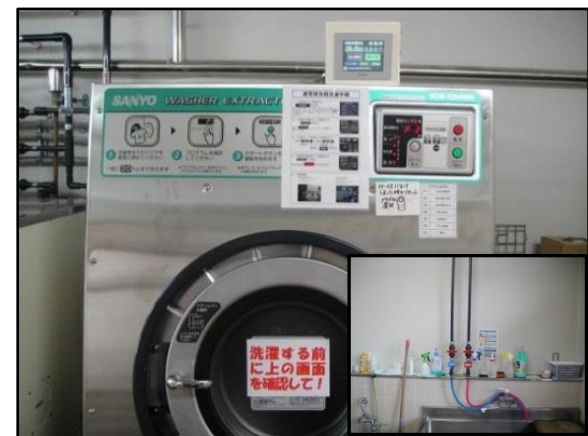

特別養護老人ホーム 椿の苑
岐阜県山県市 ESS-300

- ・業務用洗濯機20kg機×2台
- ・取水口を設け、館内衛生管理に活用。

■特別養護老人ホーム



4台の洗濯機を制御する為
増設制御盤を使用しています。



4台の洗濯機を稼働させる為に
アルカリ・酸性水を増設タンクに
貯水しております。



特別養護老人ホーム 岐阜県恵那市 ESS-300
・業務用洗濯機×2台 汚物除去機×2台に接続しています。

■特別養護老人ホーム



特別養護老人ホーム 静岡県島田市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続
- ・洗濯室内に取水口を設け、館内の衛生管理に活用。
- ・厨房に取水口を設け、食中毒の予防につとめている。

特別養護老人ホーム 静岡県浜松市 ESS-300

- ・設計折込にて新設時に導入。
- ・業務用洗濯機に接続。
- ・汚れや臭いが全くなく好評化。



■特別養護老人ホーム



介護老人福祉施設 長野県松本市 ESS-300

- ・業務用洗濯機、汚物除去機に接続。
- ・洗濯室に取水口を設けて、館内の衛生管理に活用。

特別養護老人ホーム 長野県伊那市 ESS-300

- ・業務用洗濯機×2台に接続。
- ・取水口を設け、館内の衛生管理に活用。




■特別養護老人ホーム



三重県津市 ESS-300

- ・業務用洗濯機×2台に接続している。
- ・取水口を数か所設けて、施設内の清掃に活用しています。
- ・洗剤や薬剤のコストカット

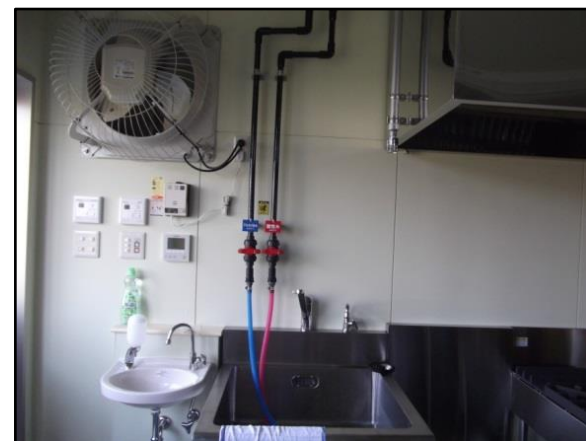

有料老人ホーム 三重県津市 ESS-300

- ・業務用洗濯機×2台に接続。
- ・厨房に取水口を設け、調理器具等の生成管理に活用。

■特別養護老人ホーム



特別養護老人ホーム 大阪市平野区 ESS-300

- ・業務用洗濯機×2台に接続。コストメリットも出ています。
- ・取水口を設け、衛生管理に活用。冬季は噴霧し、ノロウイルス対策。

特別養護老人ホーム 大阪府八尾市 ESS-100

- ・業務用洗濯機に接続。
- ・取水口を設けて館内の衛生管理に活用。




■特別養護老人ホーム



新潟県 ESS-300

- ・洗濯室にタンクを増設し、家庭用洗濯機にて電解水洗濯をしている。
- ・厨房に取水口を設けて、衛生管理。

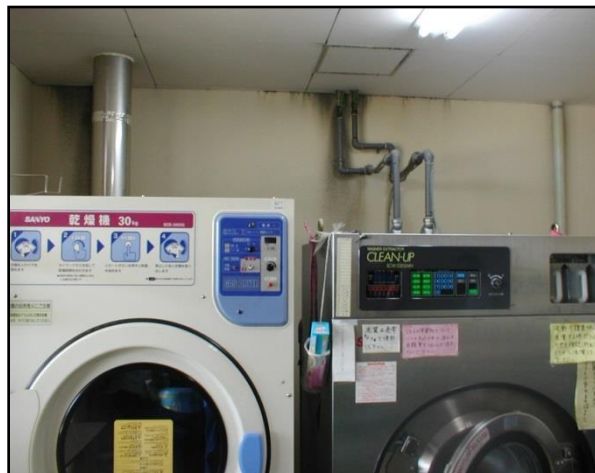

富山県射水市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続。
- ・洗濯室に取水口を設け、施設内の衛生管理を徹底している。

■特別養護老人ホーム



特別養護老人ホーム 滋賀県甲賀市 ESS-300

- ・業務用洗濯機18kg機×2台に接続。
- ・洗濯物の臭気が無くなり、高評価。
- ・取水口を設け、館内の衛生管理に活用。




特別養護老人ホーム

広島市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続。→コスト削減
- ・取水口を設け、館内の衛生
 - 玄関の清掃
 - 厨房の衛生管理
 - トイレの除菌
 - 送迎車の除菌

■特別養護老人ホーム

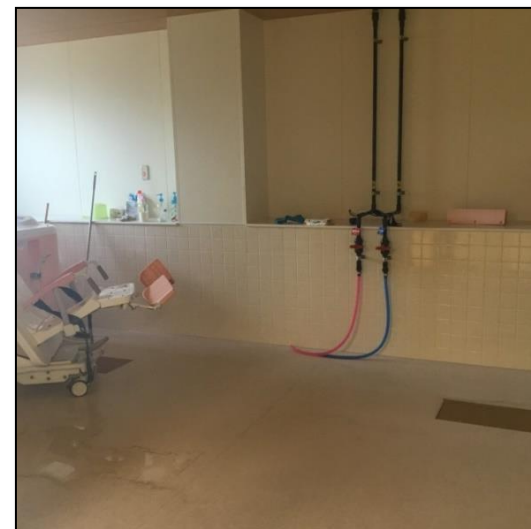

千葉県 ESS-300


- ・薬品を使わない施設内の衛生管理を行っています。
- ・設計折込。
- ・業務用洗濯機に接続。
- ・取水口を複数個所に設けています。
- ・厨房での食器の除菌。
- ・浴槽の清掃

■特別養護老人ホーム



山梨県北杜市 ESS-ZERO

- ・家庭用洗濯機にて使用
- ・別タンクを制作し、酸性水(除菌・脱臭用)と混合水(清掃用)を取水可能にしている。

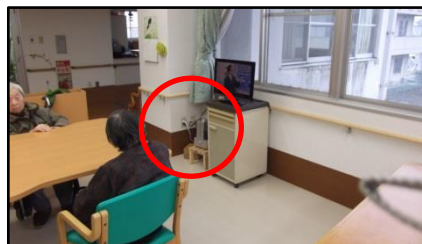

三重県鈴鹿市 ESS-ZERO

- ・食堂隣接の給湯室に設置。
- ・プロミストを1台からレンタル
→評判がよく3台に追加
- ・入居者の家族から部屋にもプロミストを導入したいとの声上がり、現在10台使用中。
- ・ESS-ZEROのレンタルに切り替わる。

■高齢者住宅



名古屋市中村区 ESS-ZERO

- ・電解水で毎日の清掃を行っています。
- ・市内の3カ所に同関連の住宅に設置されています。



名古屋市中区 ESS-ZERO

- ・電解水で毎日の清掃を行っています。
- ・市内の3カ所に同関連の住宅に設置されています。



■高齢者住宅



名古屋市西區区 ESS-ZERO

- ・電解水で毎日の清掃を行っています。
- ・市内の3カ所に同関連の住宅に設置されています。

■有料老人ホーム




有料老人ホーム 佐賀県武雄市 ESS-ZERO

- ・厨房内に取水口を2カ所設けています。
- ・酸性水を館内で噴霧し、空中の除菌を行っています。
- ・インフルエンザ、ノロウイルス対策。



酸性水噴霧

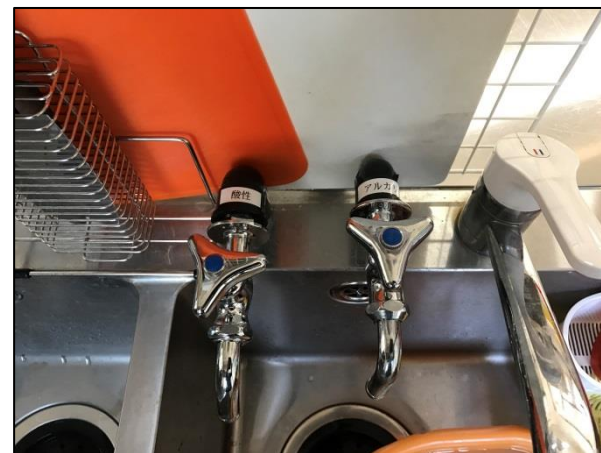

■グループホーム



グループホーム 静岡県掛川市 ESS-ZERO
 ・混合水タンクを上部に設置し、混合水を貯水しています。
 ・タンク内の混合水を家庭用洗濯機に接続して、洗剤を使用しない洗濯を行っています。
 ・館内の清掃に電解水を使用しております。

※汚れが多い場合は、アルカリ性電解水を吹きかけ、酸性水電解水で除菌を行う。

■床の清掃



清掃用バケツに電解水を汲む



電解水をモップにしみこませる




余分な水分の絞る



床清掃を行う

■トイレの清掃

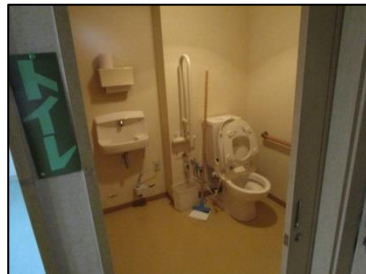

トイレ用除菌クリーナー → 混合電解水



便器に混合水を吹きかけ、ブラッシングをする



手洗場に混合水を吹きかけ、グロスでふき取る

■グループホーム



ESS-ZEROⅢ

- ・家庭用での洗濯。館内清掃
- ・電解水を使用しはじめたことで臭気がかなり軽減できています。

■介護老人福祉施設



愛知県一宮市 ESS-ZERO

- ・新設案件（H31.1月～）
- ・系列の他の施設でもESS-ZERO及び、ESS-300を導入していただいております。
- ・清掃をメインで使用していただくことになっております。

■障害者支援施設



障害者施設 愛知県半田市 ESS-300

- ・新築物件。図面折込での導入。
- ・洗濯機×3台。厨房内に取水を複数設けています。
- ・施設内に取水を設けて、施設内の清掃に使用していく予定です。

■障害者支援施設




障害者施設 愛知県春日井市 ESS-ZERO

- ・半年間デモ後に、他施設を視察後、本設置になる。
- ・改装に合わせて、汚物除去室に導入。



■障害者支援施設

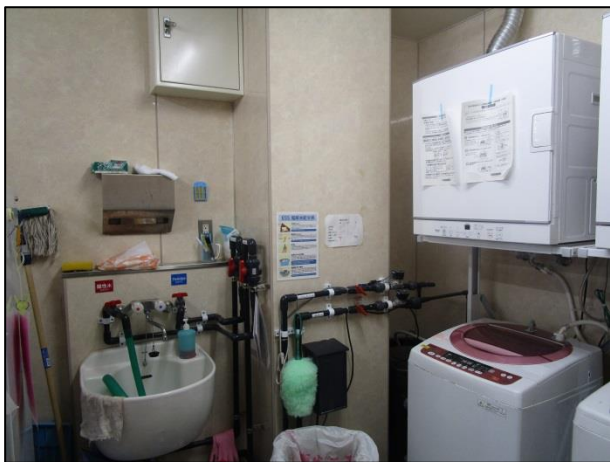

混合水タンクの別途設けて、バスポンプにて家庭用洗濯機に給水

障害者視線施設 60床 富山県南砺市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続。
- ・施設内に取水口を数カ所設けて、清掃や空間の噴霧を行っています。

■ケアステーション 訪問入浴介護事業所



ケアステーション 滋賀県長浜市 ESS-100

- ・家庭用洗濯機の上に取水口を設け、洗濯に電解水を活用。
- ・電解水で施設内の衛生管理。




知的障害者施設 岐阜県関市 ESS-300

- ・系列の施設で半年間ESS-ZEROをデモ設置を行い、新設の施設でESS-300の設置に至りました。
- ・業務用洗濯機×2台に接続しております。
- ・汚物除去の現場と清掃の現場に取水口を設けて、館内の清掃に電解水を使用しています。

■障害者支援施設



障害者支援施設 入所70名 生活介護80名
岐阜県山県市 ESS-300
・業務用洗濯機に接続。
・取水口を設けて衛生管理に活用。

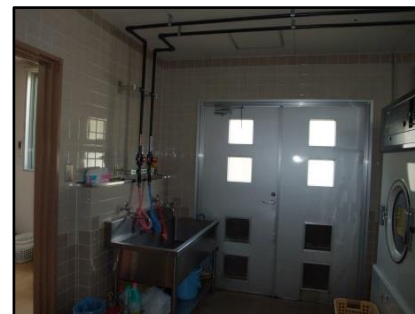


障害者支援施設 50名 通所10名
岐阜県山県市 ESS-100
・館内の衛生管理に電解水を活用

■障害者支援施設



知的障害者授産施設 岐阜県恵那市 ESS-300
・業務用洗濯機に接続。館内の衛生管理にフル活用。

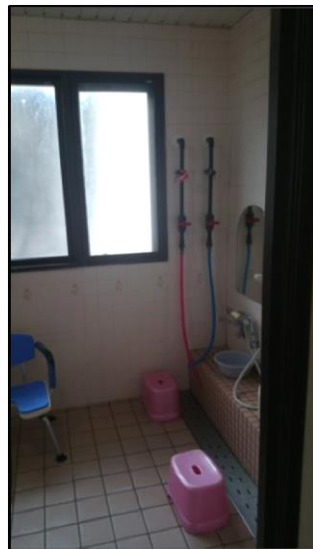

知的障害者施設 福岡県京都郡
ESS-300
・業務用洗濯機27kg機に接続。
・浴室に取水口を設け、洗浄・除菌。

■障害者支援施設



障害者支援施設 静岡県浜松市 ESS-300

- ・業務用洗濯機に接続。
- ・汚れがひどい場合は、一度軽く手洗いをして洗濯機に。

障害者支援施設 静岡県御殿場市 ESS-100


- ・入居者の洗濯に電解水を活用。
- ・取水口を設け館内の清掃にも活用。



■病院



サプライ室に3カ所の取水口を設け、主に
ドクター、看護師の手洗いを行っています。

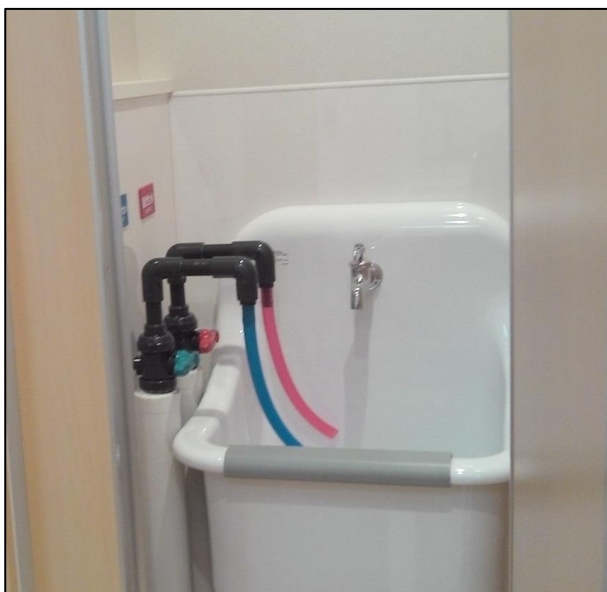

トイレ内シンク。
館内清掃用に活用。



発熱外来棟内のトイレ。
ここから電解水を汲み、個室診察室
(8か所)の洗浄に活用。

病院 栃木県 ESS-300

- ・「感染症発熱外来」があり、感染症が疑われる患者専門外来棟の個室で診察しています。
- ・患者間の感染を防ぐために電解水による個室の洗が行われています。
- ・棟内に設けられた取水口6か所に電解水を供給。
- ・ESS-300後方の物置に家庭用洗濯機が置かれ、洗濯に活用。

■病院



酸性水1tタンク増設



取水口(前処理室)



取水口(調理室)

病院 山口県柳井市 ESS-300

・施設の除菌で酸性水を多く使用する為、別途貯水タンクを設け、施設の衛生管理を計っている。

■病院



病院 長野県飯田市
ESS-ZERO
・厨房にて活用
・食中毒に対しての衛生管理を徹底している。



病院 長野県飯田市 ESS-ZERO
・厨房内で活用。
・500ℓの貯水タンクを別途設置し、管理の徹底を行っている。

■病院



病院 島根県 ESS-ZERO × 2台
・トイレの臭気対策やフロア掃除等の洗剤の代わりに活用。
・理事長が電解水を活用している施設を視察し、即導入に至る。

ポリタンクに汲んで各部署で使用しています。



・酸性水を使用して床の洗浄を行うことで臭気なくなる。
・モップやぞうきん等の掃除用具の悪臭がなくなる。
・洗剤で清掃するよりも手荒れが無く、なつたと評価される。




トイレの臭気を取るために洗浄したり、流したりしています。

■病院



病院 島根県益田市 ESS-300

- ・関連病院でESS-ZEROを導入しており、新設で設計折込でESS-300導入。
- ・業務用洗濯機×2台に接続。

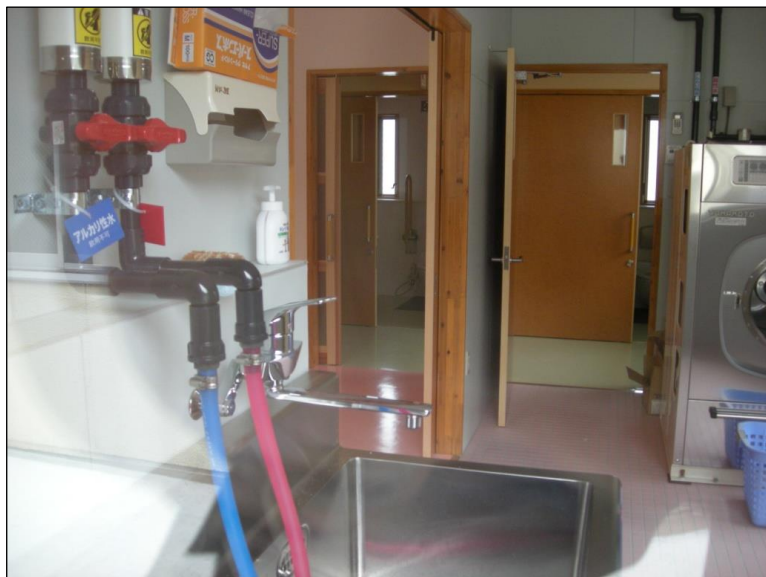

■ 病院



クリニック 神奈川県横浜市 ESS-ZERO @手洗い×3台
 ・電解水にて院内の衛生管理に活用しています。
 ・電解水の効果を評価いただき手洗いを現場に設置しています。
 ・透析前後に必ず手を除菌しています。

■ 病院



病院 神奈川県横浜市
 ・ESS-ZERO @手洗い×各フロア・厨房
 ・衛生管理を徹底し、他の病院との差別化。

■病院



大分県別府市 ESS-300

- ・大規模改修に合わせて設計折込。
- ・院内の清掃に電解水を使用しています。